


INSTALLATIONSVEJLEDNING


① Installationsdiagram



② Installationsmetode

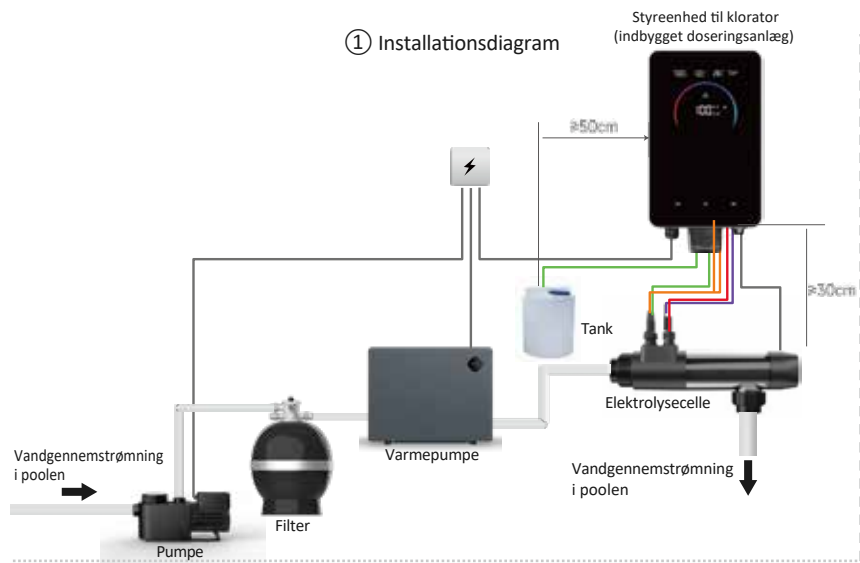


③ Montering af styreenhed

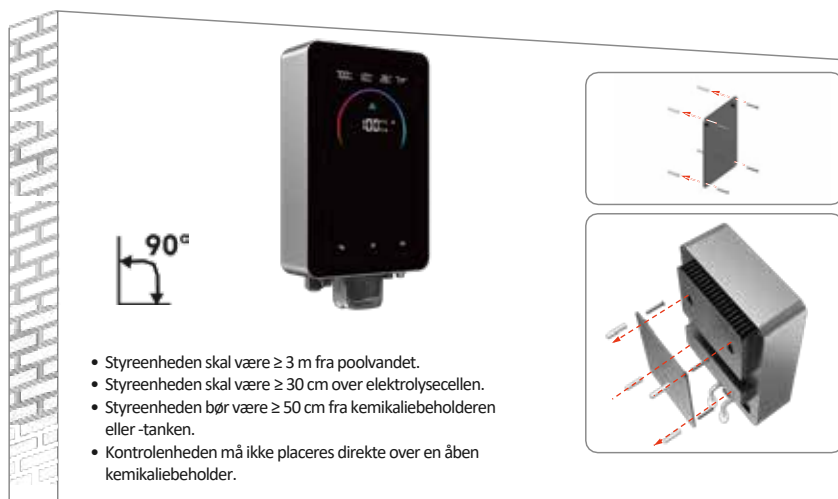

- Styreenheden skal være $\geq 3\text{ m}$ fra poolvandet.
- Styreenheden skal være $\geq 30\text{ cm}$ over elektrolysecellen.
- Styreenheden bør være $\geq 50\text{ cm}$ fra kemikaliebeholderen eller -tanken.
- Kontrolenheden må ikke placeres direkte over en åben kemikaliebeholder.

④ Sensor og tilslutningsdetaljer

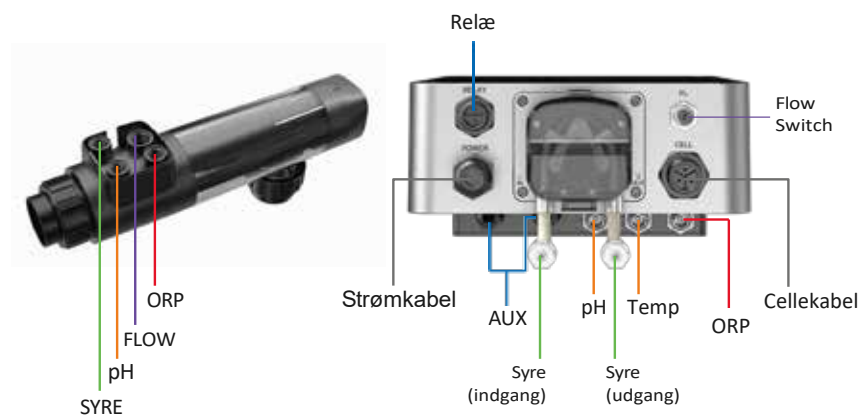

STANDARDKOMPONENT

- 1 Styreenhed (indbygget doseringsanlæg)
- 2 Sæt til elektrolysecelle
- 3 Flow Switch
- 4 Tilbehør
- 5 Relækabel
- 6 Kabel til VS pumpe



①



②



③



④



⑤



⑥

ANDRE KOMPONENTER

- 1 ORP-sondesæt
- 2 pH+Temperatur-sondesæt
- 3 Reservedele til doseringsanlæg
- 4 RS485-kabel
- 5 Adaptere
- 6 Bufferopløsning



①



②



③



④



⑤



⑥

KONFIGURATIONSVEJLEDNING

Konfiguration	Styreenhed	Sæt til elektrolysecelle	ORP-sondesæt	pH+Temp-sondesæt	Doseringsenhet + reservedele	Flow Switch	Adaptere	Tilbehør	Kabel til tørkontakt	RS485-kabel	VS pumpe-kabel	Bufferopløsning
Premium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Valgfrit	✓	✓	Valgfrit	✓	Valgfrit